


Bohrkern-Nr.:

Auftraggeber:

Bauvorhaben:

Entnahmestelle:

Entnahmedatum:

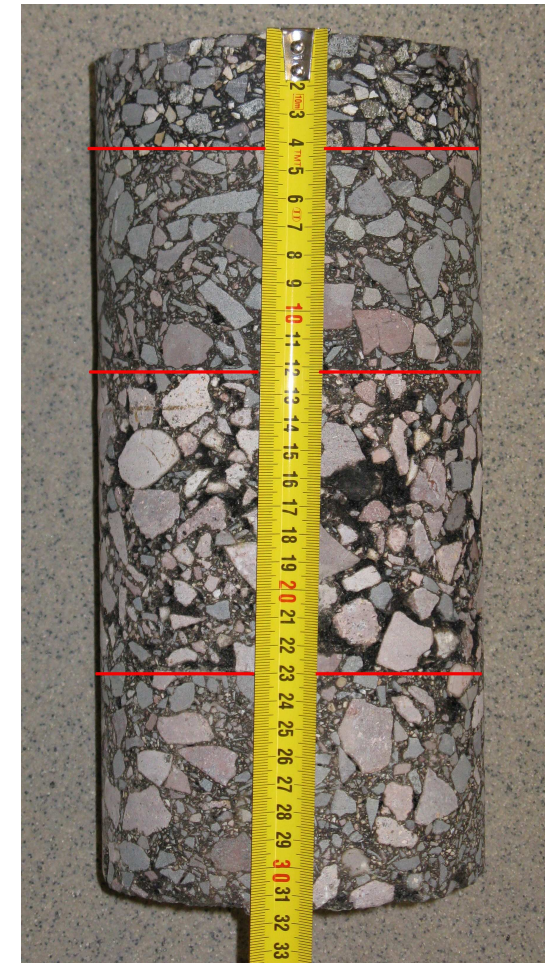

Bezeichnung	Körnung mm	Dicke cm	Voruntersuchung	
			organoleptische Ansprache	Pechgehalt Lackansprühverfahren mit Fluoreszenzdetektion
Asphaltschicht	0/11	4,0	o.B.	pechfrei
Asphaltschicht	0/22	8,0	o.B.	pechfrei
Asphaltschicht	0/32	11,0	schwach aromatisch	pechhaltig
Asphaltschicht	0/32	8,5	aromatisch	pechhaltig
Stärke gebundener Oberbau		31,5		